

瓦斯使用安全診斷表

燃氣熱水器及其配管施工標籤	
承裝業者名稱	○○廚具行
承裝業者電話及地址	(02)8765-○○○○ 臺北市○○路二段321號
技術士姓名	李○○
施工內容	熱水器安裝
施工日期	108年02月05日
證照號碼	155-○○○○○○

熱水器由合格承裝業安裝並貼有施工標籤

熱水器安裝型式正確




瓦斯桶合格標示未逾期

液化石油氣容器定期檢驗合格標示	
下次檢驗期限	113年08月01日
容器規格	20 公斤
容器實重	22.23 公斤
容器號碼	CB0320007111
檢驗場代號	1381
出廠耐壓試驗日期	103年02月11日
定期檢驗日期	108年08月01日

瓦斯桶有固定防止傾倒並置於戶外通風良好處

瓦斯軟管及調整器符合國家標準，連接處有防止脫落之固定裝置

標準檢驗局商品驗證合格標籤	
S/N.012345	R35818
合格標籤	

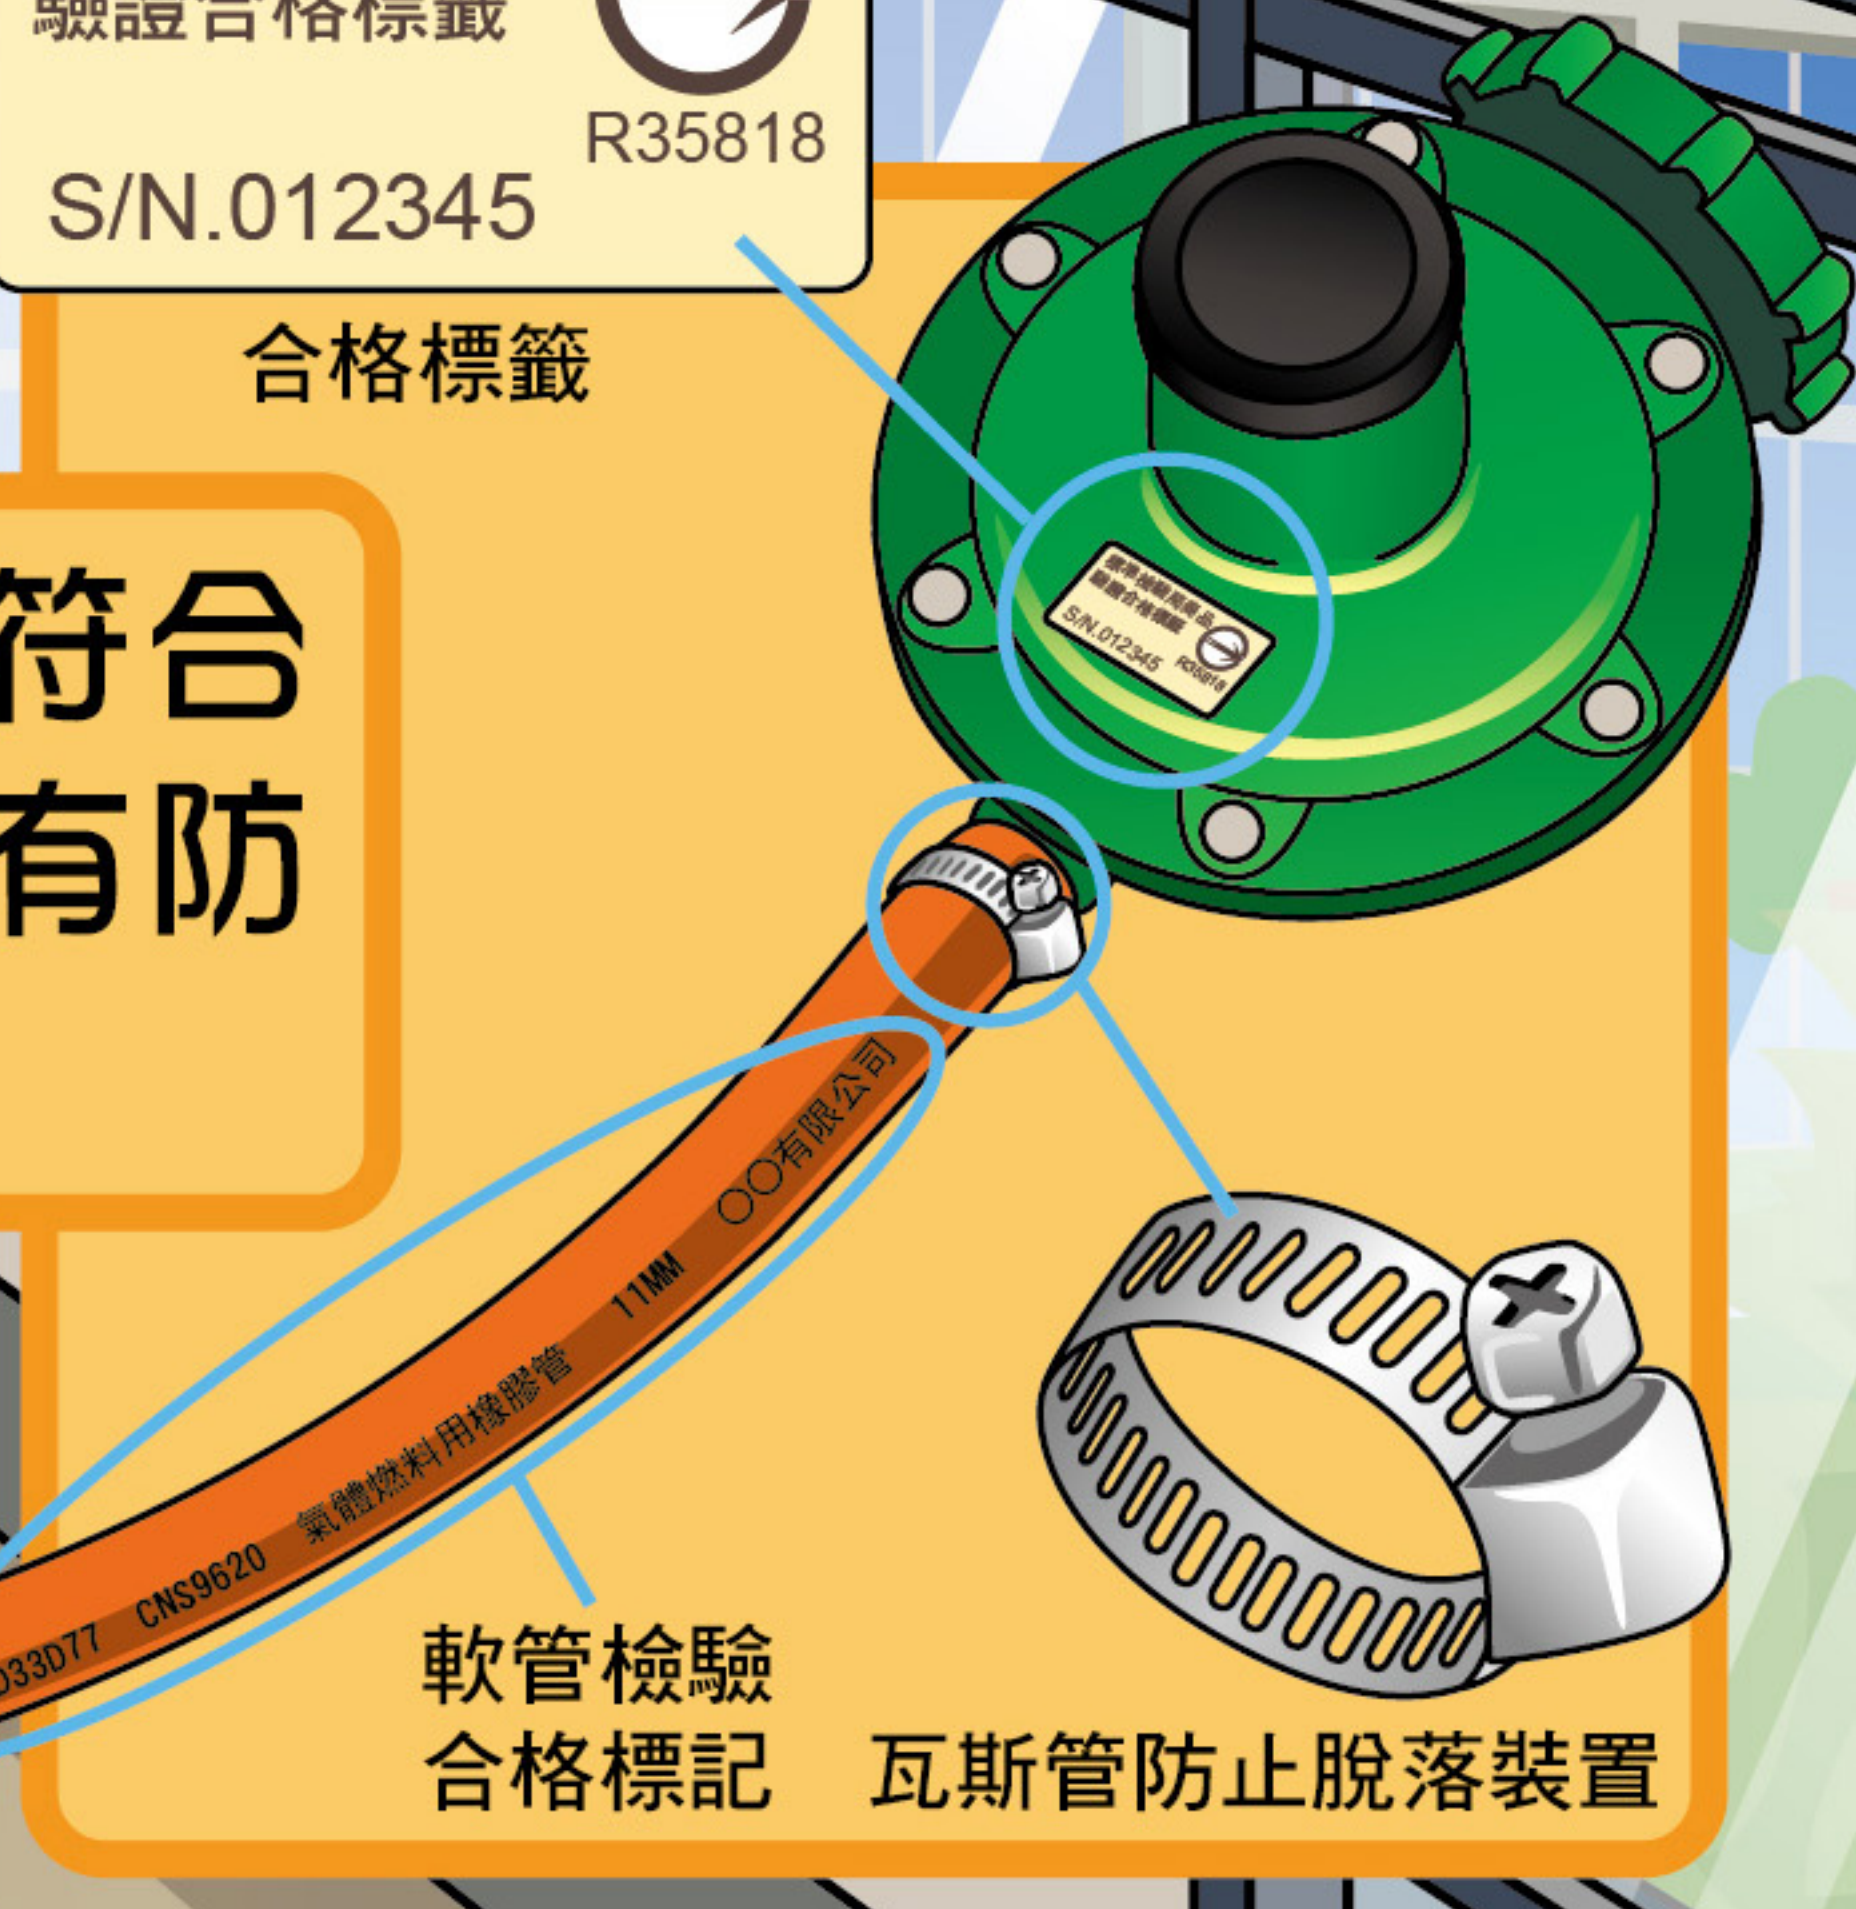

內政部消防署 關心您

廣告